

見積依頼書

下記のとおり見積を依頼します。

令和7年8月27日

支出負担行為担当官

東北管区警察学校庶務部会計課長

櫻井 康治

記

1 契約の内容

- | | |
|------------|---------------------------|
| (1) 契約件名 | 真空式温水ヒーター一点検整備 |
| (2) 品名及び数量 | 別紙仕様書のとおり |
| (3) 契約履行場所 | 宮城県多賀城市丸山1丁目1番1号 東北管区警察学校 |
| (4) 履行期限 | 令和8年3月31日（火）まで |

2 参加資格

原則として次に定める条件を全て満たす者とする。

- (1) 予算決算及び会計令第70条に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 警察庁から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (5) 上記のほか、案件ごとに参加資格を定めている場合には、当該参加資格を有している者であること。

3 見積書の提出

(1) 提出期限

令和7年9月12日（金） 17時15分まで

※ 見積書の提出は、持参、郵送、FAX及び電子メールとする。郵送される場合は、封筒の表に「真空式温水ヒーター一点検整備の見積書在中」と朱書きのうえ提出してください。

(2) 提出場所

〒985-0834 宮城県多賀城市丸山1丁目1番1号
東北管区警察学校庶務部 会計課 調達管財係 宛

(3) 見積書の様式

別紙見積書例のとおり記載すること。

4 契約書等作成の要否
否

5 支払条件

履行完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に、届け出された日本銀行指定金融機関へ振り込む。

6 その他

- (1) 報告書作成に要する一切の諸経費額を見積もるものとする。
- (2) その他詳細については、担当係の指示に従うこと。

7 問い合わせ先

東北管区警察学校庶務部会計課調達管財係 電話：022-366-2121
FAX：022-207-2861 電子メール：tohoku.RPSF@npa.go.jp

仕 様 書																															
区 分	事 項																														
1 業 務 名	真空式温水ヒーター一点検整備																														
2 場 所	多賀城市丸山一丁目1番1号 東北管区警察学校 浴場機械室																														
3 概 要	真空式温水ヒーターの保守点検整備（2台分）																														
4 履行期限	令和8年3月31日まで																														
5 一般事項	（1）本仕様書に明記されていない事項についても、契約内容上で当然なすべき事項は、請負者の負担で実施すること。 （2）本仕様書の解釈について疑義を生じたときは、すみやかに監督職員に連絡して協議すること。 （3）実施に当たっては、本仕様書に基づくほか、疑義が生じた場合には、監督職員に報告を行い、その指示に従うものとする。 （4）本件契約の履行にあたり業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 （5）本件に関係のない場所への立入を禁止する。 （6）作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、時間外に作業を必要とする場合は、事前に監督職員の承諾を得るものとする。 （7）本業務の実施中に作業従事者及び第三者に及ぼした傷害、既設物の損傷、物品の紛失、損傷等は全て請負者が補償すること。 （8）業務に必要な資機材等は、原則として全て請負者が用意すること。ただし、業務中に必要な光熱水の使用料については、発注者が負担する。																														
6 業務内容	大浴槽、小浴槽用と2台設置されている真空式温水ヒーター（（株）日本サーモエナー製、G T L-400 B N型）の保守点検整備を行う。 （1）大浴槽・小浴槽共通 大浴槽・小浴槽の以下の部品を交換する。 <table> <tr><td>○ 溶解栓（98℃）</td><td>2 個</td></tr> <tr><td>○ Oリング（バイトン V-100）</td><td>2 個</td></tr> <tr><td>○ 連成計（-0.1013～0.1MPa）</td><td>2 個</td></tr> <tr><td>○ 圧カスイッチ 組立</td><td>2 個</td></tr> <tr><td>○ Oリング P-9（V-4516-80014 A）</td><td>4 個</td></tr> <tr><td>○ 覗き窓ガラス</td><td>2 個</td></tr> <tr><td>○ Oリング（V-24）</td><td>4 個</td></tr> <tr><td>○ 真空逆止弁（V H）</td><td>2 個</td></tr> <tr><td>○ Oリング（V#P-16）（= V-4501-80026 A）</td><td>2 個</td></tr> <tr><td>○ サーミスター（T H H / P F 1 / 8）＊</td><td>2 個</td></tr> <tr><td>○ サーミスター（T H L / D マイコン P F 1 / 8）＊</td><td>2 個</td></tr> <tr><td>○ Oリング（バイトン P-12）</td><td>4 個</td></tr> </table> （2）大浴槽 項目は別紙のとおりとする。 （3）小浴槽 項目は別紙のとおりとする。また、以下の部品が消耗時期のため、交換を行う。 <table> <tr><td>○ エレクトロード（E R - P M 1）</td><td>1 個</td></tr> <tr><td>○ 温度ヒューズ（98℃ 青リード線 700 L）L S</td><td>1 個</td></tr> <tr><td>○ 温度ヒューズ（98℃ 青リード線 700 L）T S</td><td>1 個</td></tr> </table>	○ 溶解栓（98℃）	2 個	○ Oリング（バイトン V-100）	2 個	○ 連成計（-0.1013～0.1MPa）	2 個	○ 圧カスイッチ 組立	2 個	○ Oリング P-9（V-4516-80014 A）	4 個	○ 覗き窓ガラス	2 個	○ Oリング（V-24）	4 個	○ 真空逆止弁（V H）	2 個	○ Oリング（V#P-16）（= V-4501-80026 A）	2 個	○ サーミスター（T H H / P F 1 / 8）＊	2 個	○ サーミスター（T H L / D マイコン P F 1 / 8）＊	2 個	○ Oリング（バイトン P-12）	4 個	○ エレクトロード（E R - P M 1）	1 個	○ 温度ヒューズ（98℃ 青リード線 700 L）L S	1 個	○ 温度ヒューズ（98℃ 青リード線 700 L）T S	1 個
○ 溶解栓（98℃）	2 個																														
○ Oリング（バイトン V-100）	2 個																														
○ 連成計（-0.1013～0.1MPa）	2 個																														
○ 圧カスイッチ 組立	2 個																														
○ Oリング P-9（V-4516-80014 A）	4 個																														
○ 覗き窓ガラス	2 個																														
○ Oリング（V-24）	4 個																														
○ 真空逆止弁（V H）	2 個																														
○ Oリング（V#P-16）（= V-4501-80026 A）	2 個																														
○ サーミスター（T H H / P F 1 / 8）＊	2 個																														
○ サーミスター（T H L / D マイコン P F 1 / 8）＊	2 個																														
○ Oリング（バイトン P-12）	4 個																														
○ エレクトロード（E R - P M 1）	1 個																														
○ 温度ヒューズ（98℃ 青リード線 700 L）L S	1 個																														
○ 温度ヒューズ（98℃ 青リード線 700 L）T S	1 個																														
7 完成図書	（1）業務報告書 1 部 （2）業務写真 1 部																														
8 履行の確認	業務完了後、発注者側で業務完了の確認及び項目7の提出物の確認をもって、履行の完了とする。																														

別紙


国土交通省「建築保全業務共通仕様書 令和5年度版 4.2.3 真空式温水発生機・無圧式温水発生機」より

点 検 項 目	
項 目	内 容
1 基礎・固定部	亀裂、沈下、ボルトの緩み等の有無を点検
2 外観の状況	
a 本体	汚れ及び燃焼ガスの漏れ並びに焚口及び掃除口付近の焼損の有無を点検
b 保温材	脱落、損傷等の有無を点検
3 内部の状況	
a 燃焼室・伝熱面	① 清掃のうえ、過熱、腐食、水漏れ等の有無の点検 ② 真空式の場合は、真空度が規定の許容範囲内にあることの確認 ③ 燃焼ガス漏れの有無の点検 ④ 運転時に水位が規定の許容範囲内にあることの確認
b 熱交換器	① 接続部の水漏れの有無の点検 ② 汚れ及び詰まりの有無の点検並びに流量の適否の点検
c 煙道・煙突	① 割れ、腐食等及び雨水の浸入の有無の点検 ② 排ガスの漏れの有無の点検
4 附属品	
a 抽気装置 (真空式に限る)	① 作動の良否 ② 抽気ポンプの損傷の有無の点検 ③ 弁の損傷及び詰まりの有無の点検 ④ 配管接続部の緩み及び水漏れの有無の点検 ⑤ 抽気ブローの作動の良否の点検
b 制御安全装置	① 温度調節器の作動の良否 ② 真空式の場合は、溶解栓及び温度ヒューズの異常の有無の点検 ③ 真空式の場合は、抽気スイッチ及び安全スイッチの作動良否の点検
5 燃焼装置	
a バーナー	① 炎口部に付着したすす、カーボン、未燃分等の汚れの清掃 ② 点火及び消火の良否の点検 ③ 炎の色及び形状並びに燃焼音等の燃焼状態の良否の点検 ④ ノズル、ディフューザー、変形、割れ等の有無の点検
b 電極棒	異物の付着及び腐食の有無の点検
c ストレーナー	漏れの有無の点検
d 電磁弁	作動の良否の点検
e 火炎検出器	① 火炎検出器を外して検出部の汚れ、焼損、亀裂等の有無の点検 ② 検出部の装着及び接触の良否の点検
f 燃焼遮断弁	① ガス遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、「ガスボイラ燃焼設備の安全技術指標」((一社) 日本ガス協会) によりガスの漏れ量が

g 地震感知器	規定値以下であることの確認
	② 弁及び配管との接続部の漏れの有無の点検
	温水発生機運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止することの確認
6 操作盤	① 盤内機器の取付け状態の良否並びに過熱及び異臭の有無の点検 ② 端子の変色、さび及び汚れの有無の点検 ③ 温水発生機運転時の盤内部の温度状況及び結露水の有無の点検 ④ 表示灯の点灯及び警報器の発鳴の良否 ⑤ 動力回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認

東北管区警察学校

配置図

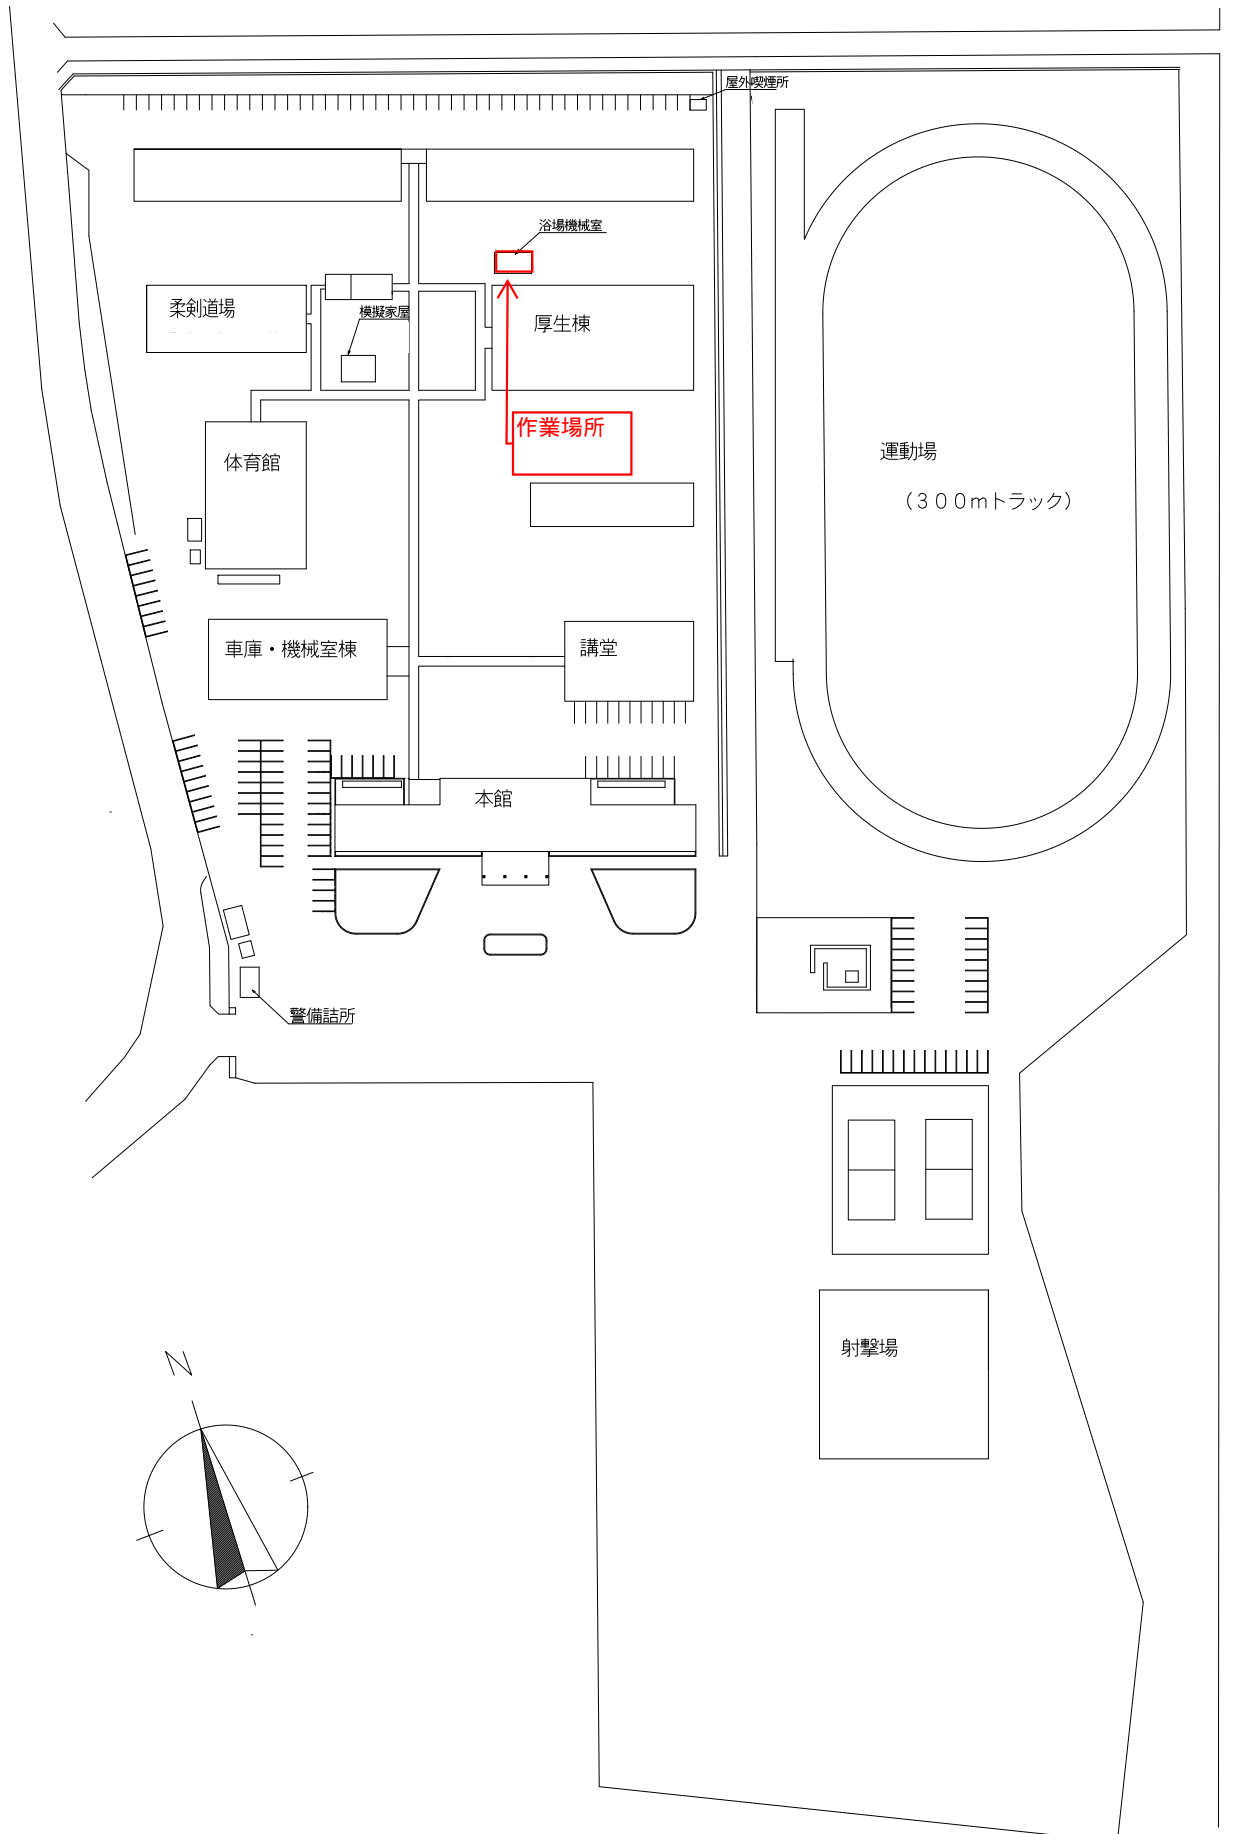

記載例

見積書

見積書提出日を記載してください。

令和 年 月 日

例：
仙台市**区*丁目*-*
株式会社***
代表取締役 ○○ ○○（電話番号）

社印

代表者印

社名・住所
代表者職名・氏名
代表者氏名・連絡先
事務担当者氏名・連絡先

消費税込の見積額を記載

合計金額 ￥○○,○○○ー（消費税込）

件名： 真空式温水ヒーター一点検整備

押印を省略する場合、必ず記載！！

品名	規格	数量	単価	金額
				○○,○○○
				○○,○○○
品名・規格は必ず見積依頼書記載のとおりでお願いいたします。				
小計	食品などの場合 8%			
消費税			消費税は円未満切り捨て	○,○○○
合計				○○,○○○

- 様式は、貴社の様式を使用して差し支えありません。
- 契約の相手方となった場合には内訳を提出していただきます。
- 見積書・納品書・請求書ともに押印省略・FAX及びメールでの提出も可能です。

- 押印省略・FAX及びメールでの提出注意事項
- 押印省略・FAX及びメールには、①代表者フルネーム②代表者連絡先③担当者フルネーム④担当者連絡先 の記載が必要です。
 - FAXでの提出の際には、①代表社印を押印しない②屋号等にかぶらないように押印するのいずれかでお願いします。
(屋号に重ねて押印するとFAXでつぶれてしまうため)
 - 押印書類を原則PDF化したものは認めません。
 - メール提出の際はお手数ですがお電話にてご連絡くださると幸いです。